



ANEXOS

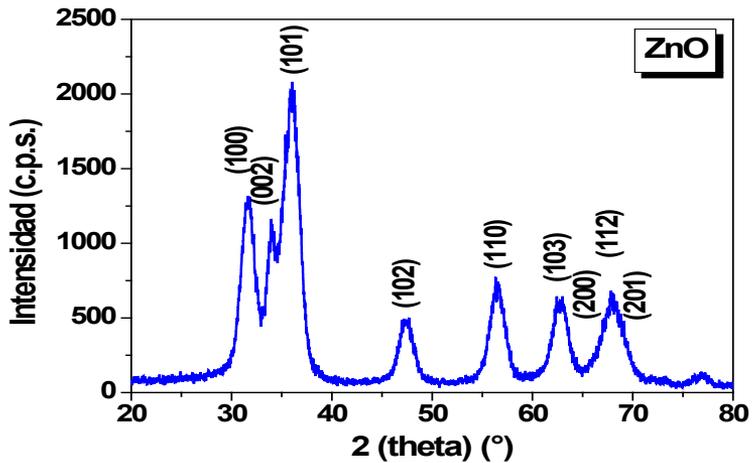

Anexo 1. Patrón de difracción de rayos X de nanopartículas de ZnO, obtenido con el difractómetro Rigaku, modelo Miniflex 600 trabajando a 40kV y 15mA. Todos los picos corresponden a la fase wurtzita del ZnO con estructura cristalina hexagonal.

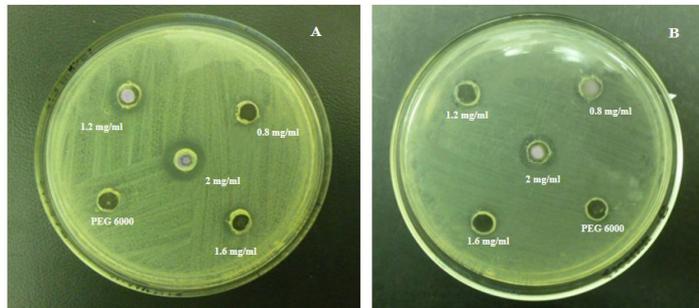

Anexo 2. Halos de inhibición del crecimiento a diferentes concentraciones de las nanopartículas de ZnO: (A) *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 (B) *Salmonella typhi*